



221513343498

正本

报告编号 W202605133

检测报告

样品名称:

生活饮用水

委托单位:

汶上公用水务有限公司

济宁国信环境监测有限公司

水质检测报告

报告编号 W202605133

样品名称	生活饮用水	样品编号	wg202605134
委托单位	汶上公用水务有限公司		
样品类别	出厂水	检验类别	委托检验
抽样地点	城北水厂	样品状态	无色、透明液体
抽样容器*规格	无菌袋 0.25L*1、塑料桶 0.5L*1、塑料桶 5L*2、棕色玻璃瓶 2L*1、棕色玻璃瓶 0.5L*2、玻璃瓶 0.5L*1、顶空瓶 0.1L*1		
委 托 人	何西芹	联系电话	15053733188
抽样日期	2026.5.19	检验完成日期	2026.5.19~2026.5.29
检验项目	浑浊度、硫酸盐、铁等 38 项		
检测环境	温度：20℃ 相对湿度：50%		
主要检测设备	气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪		
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	项目检测结果判定详见后表。 		
主 检： 		批 准： 	
审 核： 		报告签发日期： 2026 年 5 月 29 日	
备注			



水质检测报告

报告编号 W202605133

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	——	——
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	≤100	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 氢化物原子荧光法	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦 合等离子体发射光谱法	≤0.005	<0.004	合格
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳 酰二肼分光光度法	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 无火焰 原子吸收分光光度法	≤0.01	<2.5×10 ⁻³	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子荧光法	≤0.001	<0.0001	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤1.0	0.81	合格
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤10	4.12	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.06	<1.2×10 ⁻⁴	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.1	<2.51×10 ⁻⁴	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.06	<2.90×10 ⁻⁴	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.1	<2.51×10 ⁻⁴	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 的总和）	——	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	该类化合物中各种 化合物的实测值与 其各自限制的比值 之和不超过 1	<0.006	合格
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.05	<2.0×10 ⁻³	合格
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.1	<1.0×10 ⁻³	合格
19	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	≤0.7	<5.0×10 ⁻³	合格
20	色度（铂钴色度 单位）	度	GB/T 5750.4 -2023 铂-钴标准比色法	≤15	<5	合格



水质检测报告

报告编号 W202605133

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
21	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4 -2023 散射法-福尔马胂标准	≤1	<0.5	合格
22	臭和味	——	GB/T 5750.4 -2023 嗅气和尝味法	无异臭、异味	无	合格
23	肉眼可见物	——	GB/T 5750.4 -2023 直接观察法	无	无	合格
24	pH	——	GB/T 5750.4 -2023 玻璃电极法	6.5-8.5	7.91	合格
25	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.2	<0.04	合格
26	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.3	<0.0045	合格
27	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.1	<0.0005	合格
28	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.009	合格
29	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.001	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	82.5	合格
31	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	81.6	合格
32	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 称量法	≤1000	622	合格
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤450	372	合格
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	≤3	0.26	合格
35	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	≤0.5	<0.02	合格
36	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总α检测法	≤0.5（指导值）	0.017	合格
37	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总β检测法	≤1（指导值）	0.029	合格
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	2≥出厂水≥0.3 管网末梢≥0.05	0.44	合格
	以下空白					

备注：当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。

说 明

- 1 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2 本报告无检测专用章无效（附页加盖骑缝章）。
- 3 本报告只对样品所检项目的符合性情况负责。
- 4 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
- 7 对本报告有异议时请于报告发出之日起 15 日内通知本公司，逾期不予受理。

地址：济宁市太白湖新区运河路 106 号

邮编：272100

电话：(0537) 2257135



221518343498

正本

报告编号 W202605134

检测报告

样品名称: 生活饮用水

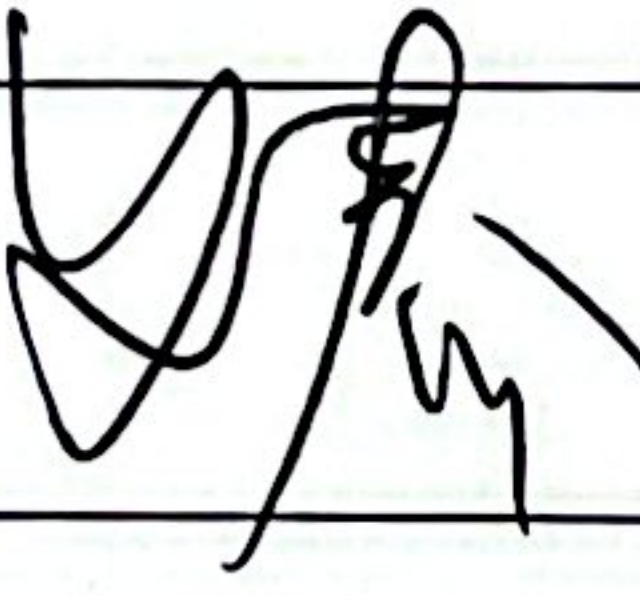
委托单位: 汶上公用水务有限公司

济宁国信环境监测有限公司



水质检测报告

报告编号 W202605134

样品名称	生活饮用水	样品编号	wg202605135
委托单位	汶上公用水务有限公司		
样品类别	出厂水	检验类别	委托检验
抽样地点	城东水厂	样品状态	无色、透明液体
抽样容器*规格	无菌袋 0.25L*1、塑料桶 0.5L*1、塑料桶 5L*2、棕色玻璃瓶 2L*1、棕色玻璃瓶 0.5L*2、玻璃瓶 0.5L*1、顶空瓶 0.1L*1		
委 托 人	何西芹	联系电话	15053733188
抽样日期	2026.5.19	检验完成日期	2026.5.19~2026.5.29
检验项目	浑浊度、硫酸盐、铁等 38 项		
检测环境	温度：20℃ 相对湿度：50%		
主要检测设备	气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、 电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪		
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	项目检测结果判定详见后表。 		
主 检：		批 准：	
审 核：		报告签发日期：	2026 年 5 月 29 日
备注			

国信环境
水质检

水质检测报告

报告编号 W202605134

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	——	——
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	≤100	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 氢化物原子荧光法	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦 合等离子体发射光谱法	≤0.005	<0.004	合格
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳 酰二肼分光光度法	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 无火焰 原子吸收分光光度法	≤0.01	<2.5×10 ⁻³	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子荧光法	≤0.001	<0.0001	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤1.0	0.45	合格
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤10	3.03	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.06	<1.20×10 ⁻⁴	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.1	0.001	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.06	<2.90×10 ⁻⁴	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.1	<2.51×10 ⁻⁴	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 的总和）	——	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	该类化合物中各种 化合物的实测值与 其各自限制的比值 之和不超过 1	<0.006	合格
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.05	<2.0×10 ⁻³	合格
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.1	<1.0×10 ⁻³	合格
19	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	≤0.7	<5.0×10 ⁻³	合格
20	色度（铂钴色度 单位）	度	GB/T 5750.4 -2023 铂-钴标准比色法	≤15	<5	合格

水质检测报告

报告编号 W202605134

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
21	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4 -2023 散射法-福尔马肼标准	≤1	<0.5	合格
22	臭和味	——	GB/T 5750.4 -2023 嗅气和尝味法	无异臭、异味	无	合格
23	肉眼可见物	——	GB/T 5750.4 -2023 直接观察法	无	无	合格
24	pH	——	GB/T 5750.4 -2023 玻璃电极法	6.5-8.5	7.55	合格
25	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.2	<0.04	合格
26	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.3	<0.0045	合格
27	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.1	<0.0005	合格
28	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.009	合格
29	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.001	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	13.6	合格
31	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	15.3	合格
32	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 称量法	≤1000	460	合格
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤450	200	合格
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	≤3	0.23	合格
35	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	≤0.5	<0.02	合格
36	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总α检测法	≤0.5（指导值）	0.013	合格
37	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总β检测法	≤1（指导值）	0.021	合格
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	2≥出厂水≥0.3 管网末梢≥0.05	0.39	合格
	以下空白					

备注：当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。

说 明

- 1 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2 本报告无检测专用章无效（附页加盖骑缝章）。
- 3 本报告只对样品所检项目的符合性情况负责。
- 4 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
- 7 对本报告有异议时请于报告发出之日起 15 日内通知本公司，逾期不予受理。

地址：济宁市太白湖新区运河路 106 号

邮编：272100

电话：(0537) 2257135



正本
报告编号 W202605135

检测报告

样品名称: 生活饮用水
委托单位: 汶上公用水务有限公司

济宁国信环境监测有限公司

水质检测报告

报告编号 W202605135

样品名称	生活饮用水	样品编号	wg202605136
委托单位	汶上公用水务有限公司		
样品类别	出厂水	检验类别	委托检验
抽样地点	寅寺水厂	样品状态	无色、透明液体
抽样容器*规格	无菌袋 0.25L*1、塑料桶 0.5L*1、塑料桶 5L*2、棕色玻璃瓶 2L*1、棕色玻璃瓶 0.5L*2、玻璃瓶 0.5L*1、顶空瓶 0.1L*1		
委 托 人	何西芹	联系电话	15053733188
抽样日期	2026.5.19	检验完成日期	2026.5.19~2026.5.29
检验项目	浑浊度、硫酸盐、铁等 38 项		
检测环境	温度：20℃ 相对湿度：50%		
主要检测设备	气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、 电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪		
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	项目检测结果判定详见后表。 （水质检测专用章）		
主 检：	张博	批 准：	王
审 核：	王	报告签发日期：	2026 年 5 月 29 日
备注			

信
环
境
监
测
有
限
公
司
水
质
检
测
部



水质检测报告

报告编号 W202605135

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	——	——
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	≤100	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 氢化物原子荧光法	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦 合等离子体发射光谱法	≤0.005	<0.004	合格
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳 酰二肼分光光度法	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 无火焰 原子吸收分光光度法	≤0.01	<2.5×10 ⁻³	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子荧光法	≤0.001	<0.0001	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤1.0	0.52	合格
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤10	1.22	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.06	<1.20×10 ⁻⁴	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.1	<2.51×10 ⁻⁴	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.06	<2.90×10 ⁻⁴	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.1	<2.51×10 ⁻⁴	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 的总和）	——	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	该类化合物中各 种化合物的实测 值与其各自限制 的比值之和不应 超过1	<0.006	合格
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.05	<2.0×10 ⁻³	合格
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.1	<1.0×10 ⁻³	合格
19	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	≤0.7	<5.0×10 ⁻³	合格
20	色度（铂钴色度 单位）	度	GB/T 5750.4 -2023 铂-钴标准比色法	≤15	<5	合格



水质检测报告

报告编号 W202605135

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
21	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4 -2023 散射法-福尔马肼标准	≤1	<0.5	合格
22	臭和味	——	GB/T 5750.4 -2023 嗅气和尝味法	无异臭、异味	无	合格
23	肉眼可见物	——	GB/T 5750.4 -2023 直接观察法	无	无	合格
24	pH	——	GB/T 5750.4 -2023 玻璃电极法	6.5-8.5	7.62	合格
25	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.2	<0.04	合格
26	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.3	<0.0045	合格
27	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.1	<0.0005	合格
28	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.009	合格
29	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.001	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	9.02	合格
31	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	11.6	合格
32	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 称量法	≤1000	538	合格
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤450	280	合格
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	≤3	0.20	合格
35	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	≤0.5	0.03	合格
36	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总α检测法	≤0.5（指导值）	0.015	合格
37	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总β检测法	≤1（指导值）	0.025	合格
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	2≥出厂水≥0.3 管网末梢≥0.05	0.40	合格
	以下空白					

备注：当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。



说 明

- 1 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2 本报告无检测专用章无效（附页加盖骑缝章）。
- 3 本报告只对样品所检项目的符合性情况负责。
- 4 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
- 7 对本报告有异议时请于报告发出之日起 15 日内通知本公司，逾期不予受理。

地址：济宁市太白湖新区运河路 106 号

邮编：272100

电话：(0537) 2257135



221513343498

正本

报告编号 W202605136

检测报告

样品名称:

生活饮用水

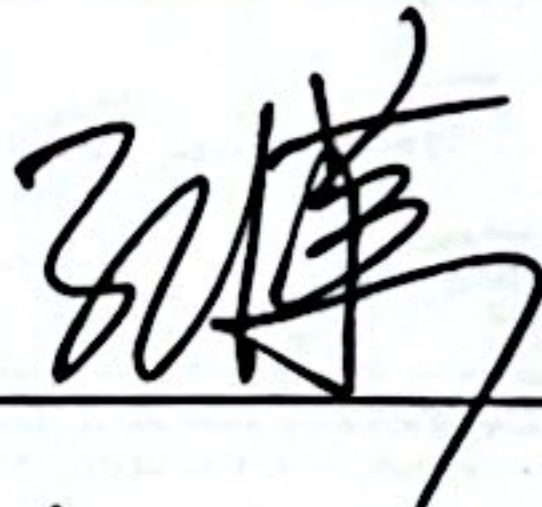
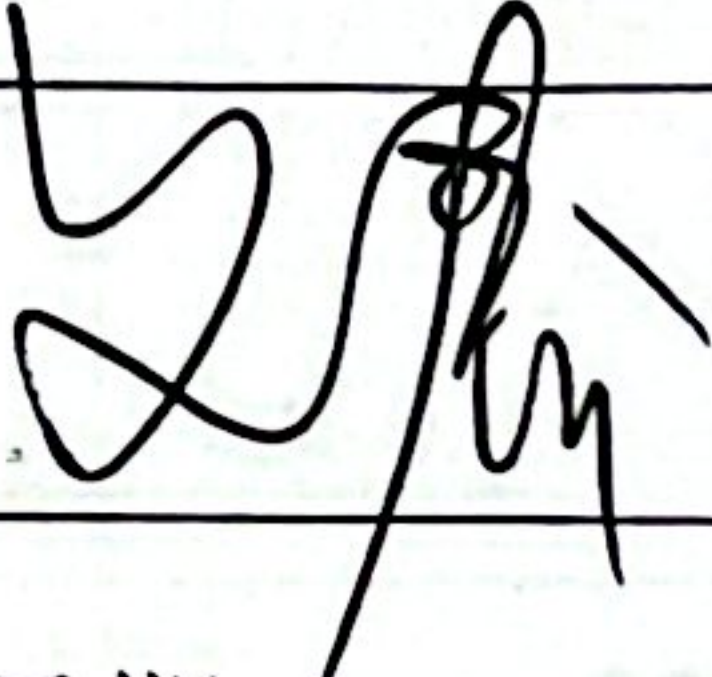
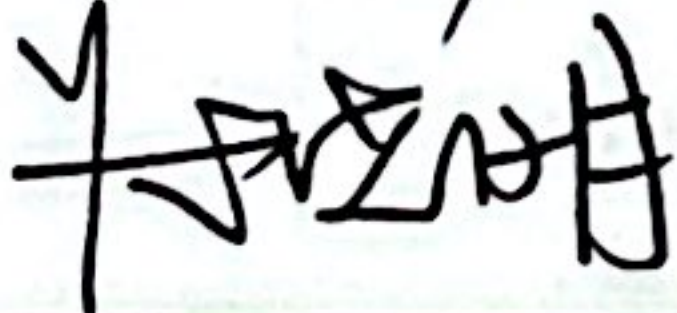
委托单位:

汶上公用水务有限公司

济宁国信环境监测有限公司

水质检测报告

报告编号 W202605136

样品名称	生活饮用水	样品编号	wg202605137
委托单位	汶上公用水务有限公司		
样品类别	出厂水	检验类别	委托检验
抽样地点	次邱水厂	样品状态	无色、透明液体
抽样容器*规格	无菌袋 0.25L*1、塑料桶 0.5L*1、塑料桶 5L*2、棕色玻璃瓶 2L*1、棕色玻璃瓶 0.5L*2、玻璃瓶 0.5L*1、顶空瓶 0.1L*1		
委 托 人	何西芹	联系电话	15053733188
抽样日期	2026.5.19	检验完成日期	2026.5.19~2026.5.29
检验项目	浑浊度、硫酸盐、铁等 38 项		
检测环境	温度：20℃ 相对湿度：50%		
主要检测设备	气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、 电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪		
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	项目检测结果判定详见后表。 		
主 检： 		批 准： 	
审 核： 		报告签发日期： 2026 年 5 月 29 日	
备注			

国信环境
水质

水质检测报告

报告编号 W202605136

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	——	——
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	≤100	10	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 氢化物原子荧光法	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦 合等离子体发射光谱法	≤0.005	<0.004	合格
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳 酰二肼分光光度法	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 无火焰 原子吸收分光光度法	≤0.01	<2.5×10 ⁻³	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子荧光法	≤0.001	<0.0001	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤1.0	0.35	合格
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤10	1.56	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.06	<1.20×10 ⁻⁴	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.1	0.001	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.06	<2.90×10 ⁻⁴	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.1	0.002	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 的总和）	——	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	该类化合物中各 种化合物的实测 值与其各自限制 的比值之和不断 过 1	0.03	合格
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.05	<2.0×10 ⁻³	合格
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.1	<1.0×10 ⁻³	合格
19	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	≤0.7	<5.0×10 ⁻³	合格
20	色度（铂钴色度 单位）	度	GB/T 5750.4 -2023 铂-钴标准比色法	≤15	<5	合格



水质检测报告

报告编号 W202605136

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
21	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4 -2023 散射法-福尔马肼标准	≤1	<0.5	合格
22	臭和味	——	GB/T 5750.4 -2023 嗅气和尝味法	无异臭、异味	无	合格
23	肉眼可见物	——	GB/T 5750.4 -2023 直接观察法	无	无	合格
24	pH	——	GB/T 5750.4 -2023 玻璃电极法	6.5-8.5	7.45	合格
25	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.2	<0.04	合格
26	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.3	<0.0045	合格
27	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.1	<0.0005	合格
28	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.009	合格
29	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.001	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	6.85	合格
31	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	8.94	合格
32	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 称量法	≤1000	461	合格
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤450	184	合格
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	≤3	0.23	合格
35	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	≤0.5	<0.02	合格
36	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总α检测法	≤0.5（指导值）	0.013	合格
37	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总β检测法	≤1（指导值）	0.021	合格
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	2≥出厂水≥0.3 管网末梢≥0.05	0.42	合格
	以下空白					

备注：当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。

说 明

- 1 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2 本报告无检测专用章无效（附页加盖骑缝章）。
- 3 本报告只对样品所检项目的符合性情况负责。
- 4 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
- 7 对本报告有异议时请于报告发出之日起 15 日内通知本公司，逾期不予受理。

地址：济宁市太白湖新区运河路 106 号

邮编：272100

电话：(0537) 2257135





正本

报告编号 W202605137

检测报告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 汶上公用水务有限公司

济宁国信环境监测有限公司

水质检测报告

报告编号 W202605137

样品名称	生活饮用水	样品编号	wg202605138
委托单位	汶上公用水务有限公司		
样品类别	出厂水	检验类别	委托检验
抽样地点	南旺水厂	样品状态	无色、透明液体
抽样容器*规格	无菌袋 0.25L*1、塑料桶 0.5L*1、塑料桶 5L*2、棕色玻璃瓶 2L*1、棕色玻璃瓶 0.5L*2、玻璃瓶 0.5L*1、顶空瓶 0.1L*1		
委 托 人	何西芹	联系电话	15053733188
抽样日期	2026.5.19	检验完成日期	2026.5.19~2026.5.29
检验项目	浑浊度、硫酸盐、铁等 38 项		
检测环境	温度：20℃ 相对湿度：50%		
主要检测设备	气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、 电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪		
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	项目检测结果判定详见后表。 国信环境检测有限公司 (水质检测专用章) 水质检测专用章		
主 检：	张博	批 准：	王康
审 核：	王亚明	报告签发日期：	2026 年 5 月 29 日
备注			

水质检测报告

报告编号 W202605137

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	——	——
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	≤100	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 氢化物原子荧光法	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦 合等离子体发射光谱法	≤0.005	<0.004	合格
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳 酰二肼分光光度法	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 无火焰 原子吸收分光光度法	≤0.01	<2.5×10 ⁻³	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子荧光法	≤0.001	<0.0001	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤1.0	0.42	合格
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤10	1.90	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.06	<1.20×10 ⁻⁴	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.1	0.002	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.06	<2.90×10 ⁻⁴	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.1	0.002	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 的总和）	——	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	该类化合物中各种 化合物的实测值与 其各自限制的比值 之和不超过 1	0.04	合格
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.05	<2.0×10 ⁻³	合格
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.1	<1.0×10 ⁻³	合格
19	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	≤0.7	<5.0×10 ⁻³	合格
20	色度（铂钴色度 单位）	度	GB/T 5750.4 -2023 铂-钴标准比色法	≤15	<5	合格

水质检测报告

报告编号 W202605137

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
21	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4 -2023 散射法-福尔马胂标准	≤1	<0.5	合格
22	臭和味	——	GB/T 5750.4 -2023 嗅气和尝味法	无异臭、异味	无	合格
23	肉眼可见物	——	GB/T 5750.4 -2023 直接观察法	无	无	合格
24	pH	——	GB/T 5750.4 -2023 玻璃电极法	6.5-8.5	7.52	合格
25	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.2	<0.04	合格
26	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.3	<0.0045	合格
27	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.1	<0.0005	合格
28	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.009	合格
29	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.001	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	16.9	合格
31	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	29.2	合格
32	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 称量法	≤1000	538	合格
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤450	292	合格
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	≤3	0.28	合格
35	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	≤0.5	0.04	合格
36	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总α检测法	≤0.5（指导值）	0.015	合格
37	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总β检测法	≤1（指导值）	0.025	合格
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	2≥出厂水≥0.3 管网末梢≥0.05	0.45	合格
	以下空白					

备注：当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。

说 明

- 1 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2 本报告无检测专用章无效（附页加盖骑缝章）。
- 3 本报告只对样品所检项目的符合性情况负责。
- 4 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
- 7 对本报告有异议时请于报告发出之日起 15 日内通知本公司，逾期不予受理。

地址：济宁市太白湖新区运河路 106 号

邮编：272100

电话：(0537) 2257135



221513343498

正本

报告编号 W202605138

检测报告

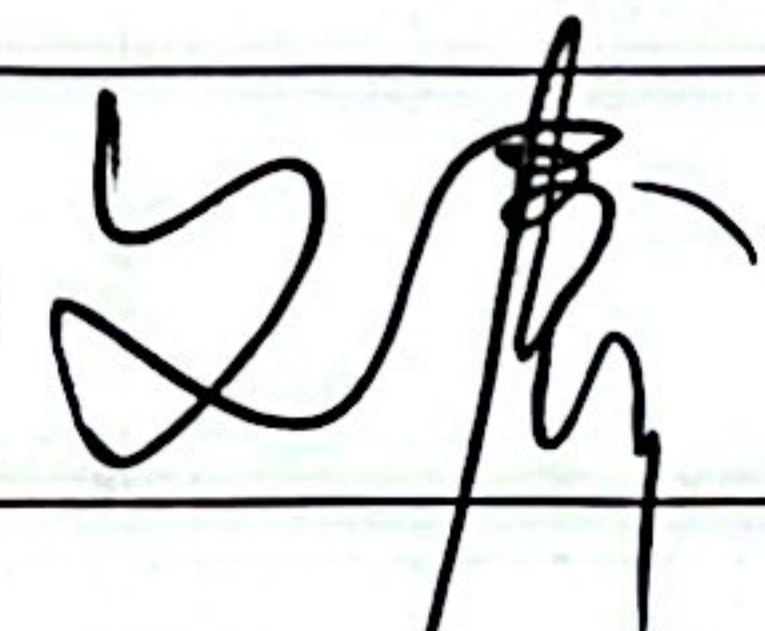
样品名称: 生活饮用水

委托单位: 汶上公用水务有限公司

济宁国信环境监测有限公司

水质检测报告

报告编号 W202605138

样品名称	生活饮用水	样品编号	wg202605139
委托单位	汶上公用水务有限公司		
样品类别	出厂水	检验类别	委托检验
抽样地点	康驿水厂	样品状态	无色、透明液体
抽样容器*规格	无菌袋 0.25L*1、塑料桶 0.5L*1、塑料桶 5L*2、棕色玻璃瓶 2L*1、棕色玻璃瓶 0.5L*2、玻璃瓶 0.5L*1、顶空瓶 0.1L*1		
委 托 人	何西芹	联系电话	15053733188
抽样日期	2026.5.19	检验完成日期	2026.5.19~2026.5.29
检验项目	浑浊度、硫酸盐、铁等 38 项		
检测环境	温度：20℃ 相对湿度：50%		
主要检测设备	气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、 电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪		
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	项目检测结果判定详见后表。 		
主 检： 		批 准： 	
审 核： 		报告签发日期： 2026 年 5 月 29 日	
备注			

信原环境
水质

水质检测报告

报告编号 W202605138

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	——	——
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	≤100	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 氢化物原子荧光法	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦 合等离子体发射光谱法	≤0.005	<0.004	合格
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳 酰二肼分光光度法	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 无火焰 原子吸收分光光度法	≤0.01	<2.5×10 ⁻³	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子荧光法	≤0.001	<0.0001	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤1.0	0.43	合格
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤10	2.03	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.06	<1.20×10 ⁻⁴	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.1	<2.51×10 ⁻⁴	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.06	<2.90×10 ⁻⁴	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	≤0.1	<2.51×10 ⁻⁴	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 的总和）	——	GB/T 5750.10-2023 吹扫 捕集气相色谱质谱法	该类化合物中各 种化合物的实测 值与其各自限制 的比值之和不应 超过 1	<0.006	合格
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.05	<2.0×10 ⁻³	合格
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.1	<1.0×10 ⁻³	合格
19	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	≤0.7	<5.0×10 ⁻³	合格
20	色度（铂钴色度 单位）	度	GB/T 5750.4 -2023 铂-钴标准比色法	≤15	<5	合格



水质检测报告

报告编号 W202605138

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
21	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4 -2023 散射法-福尔马肼标准	≤1	<0.5	合格
22	臭和味	——	GB/T 5750.4 -2023 嗅气和尝味法	无异臭、异味	无	合格
23	肉眼可见物	——	GB/T 5750.4 -2023 直接观察法	无	无	合格
24	pH	——	GB/T 5750.4 -2023 玻璃电极法	6.5-8.5	7.53	合格
25	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.2	<0.04	合格
26	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.3	<0.0045	合格
27	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.1	<0.0005	合格
28	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.009	合格
29	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.001	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	12.4	合格
31	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	21.3	合格
32	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 称量法	≤1000	509	合格
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤450	196	合格
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	≤3	0.36	合格
35	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	≤0.5	<0.02	合格
36	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总α检测法	≤0.5（指导值）	0.014	合格
37	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总β检测法	≤1（指导值）	0.024	合格
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	2≥出厂水≥0.3 管网末梢≥0.05	0.42	合格
	以下空白					

备注：当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。



说 明

- 1 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2 本报告无检测专用章无效（附页加盖骑缝章）。
- 3 本报告只对样品所检项目的符合性情况负责。
- 4 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
- 7 对本报告有异议时请于报告发出之日起 15 日内通知本公司，逾期不予受理。

地址：济宁市太白湖新区运河路 106 号

邮编：272100

电话：(0537) 2257135

10